


- ☒ UPS输入电源指示
- ☐ UPS输入合闸指示

市电接入

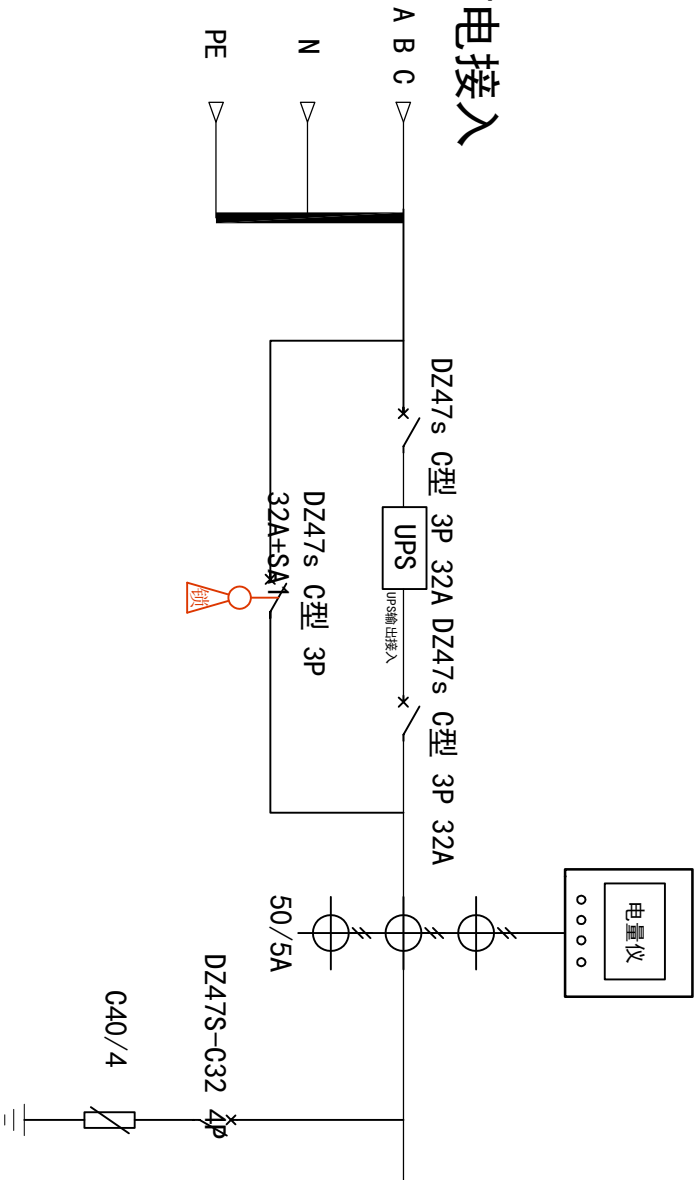

N1	DZ47s C型 1P 16A	AH-1
N2	DZ47s C型 1P 16A	BH-1
N3	DZ47s C型 1P 16A	AH-2
N4	DZ47s C型 1P 16A	BH-2
...		
N9	DZ47s C型 1P 16A	AH-5
N10	DZ47s C型 1P 16A	BH-5
N11	DZ47s C型 1P 16A	AH-6
N12	DZ47s C型 1P 16A	BH-6

外接铜排部分示意	
1 市电接入	N PE

项目名称		配电柜尺寸		机柜W600*H2000*D800	
①		名称	UPS输入输出一体柜	数量	
②		设计	标准化	审批	
③		校核	日期		
工 艺		石家庄流畅电子科技有限公司			