


- ⊗ 电源指示
- ⊗ 合闸指示

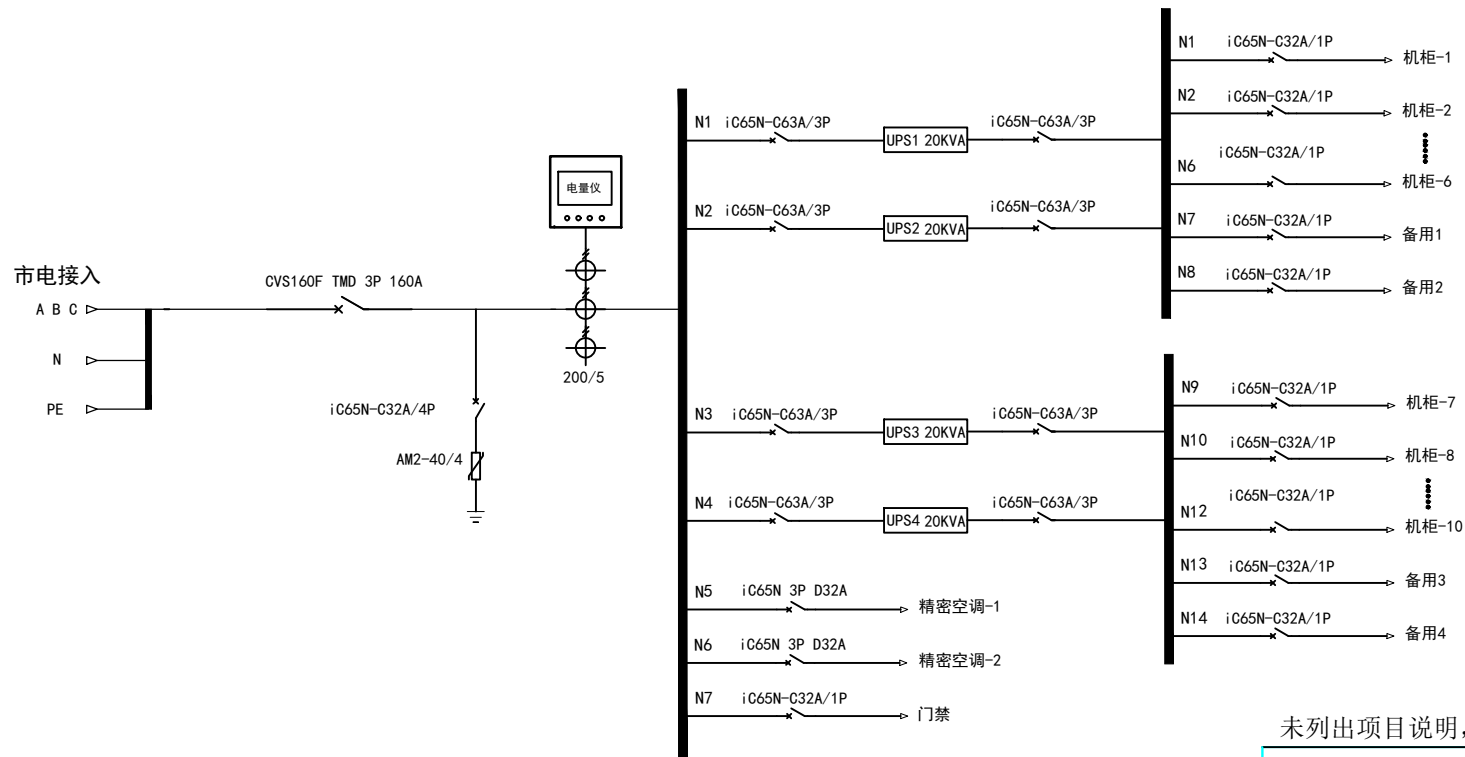

未列出项目说明, 按本公司标准产品加工

技术规格要求

1	柜体样式	配电箱 ☐ 配电单元 ☒ 机柜 ☐ LC机柜 ☐ 21柜 ☐ 其他 ☐
2	柜尺寸 (mm)	W= 140 (485) H= 220 D= 400
3	开门样式	前单后双 ☐ 前单后单 ☐ 其他 ☐
4	前门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
5	后门样式	实心门 ☐ 钢化玻璃门 ☐ 网孔门 ☐ 其他 ☐
6	门启方式	向右开启 (门轴在右) ☐ 向左开启 (门轴在左) ☐
7	二层面板	绝缘板 ☒ 铁面板 ☐ 无面板 ☐
8	安装方式	离墙 ☐ 靠墙 ☐ 挂墙 ☐
9	并柜要求	无 ☒ 有 ☐ 排列方式:
10	喷涂颜色	RAL9004 ☒ RAL7035 ☐ 其他颜色
11	支路输出	配制接线端子 ☒ 无接线端子 ☐
12	进出线方式	上进下出线 ☐ 上进上出线 ☐ 下进下出线 ☐ 其他 ☐
13	特殊要求	

畅通天下 流信百年	项目名称			配电柜尺寸		W440 (485) *H240*D400
	①			名称	机架式配电单元 一次系统图	数量 1
	②			编码		第 张 共 张
	③			设计	标准化	
	制图		审定	校核	批准	
工艺		日期		石家庄流畅电子科技有限公司		



石家庄流畅电子科技有限公司

外接铜排部分示意		
1	市电接入	N PE
2	UPS输出接入	N PE