

- 市电电源指示

发电机电源指示

双电源合闸指示

市电接入


A B C  
N  
PE

常用

发电机接入

A B C  
N  
PE

备用

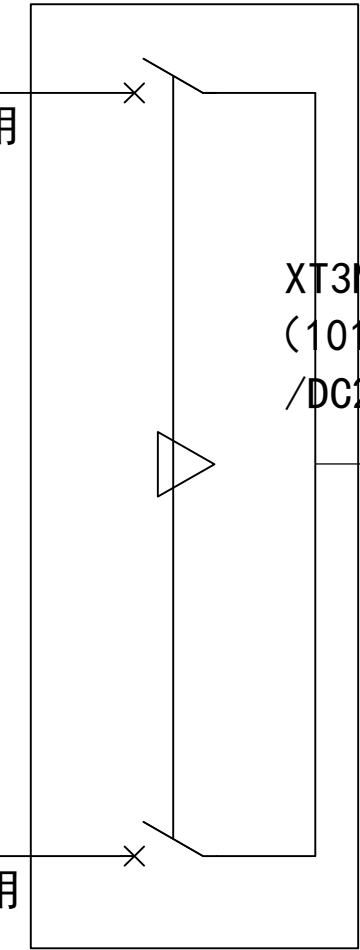

XT3N250 TMD250-2500 FFCL 4P InN=100%  
(10152702+10151961) +0F/SD/SDE/SDV+MX分励  
/DC24V+相间隔板



250/5

S204-C63

iPRU 65 4P AC350V

OTM250E4C10D380C

- N1

S203-C63

1#UPS输入
- N2

S203-C63

2#UPS输入
- N3

S203-C63

精密空调1
- N4

S203-C63

精密空调2
- N5

S202-C16

照明
- N6

S202-C16

应急照明
- N7

S203-C63

UPS备用
- N8

S203-C63

新风机
- N9

S203-C63

排烟风机
- N10

iDPNa Vigi+ELE C16A  
AC类 一体式

墙面插座1
- N11

iDPNa Vigi+ELE C16A  
AC类 一体式

墙面插座2
- N12

iDPNa Vigi+ELE C16A  
AC类 一体式

备用1
- N13

iDPNa Vigi+ELE C16A  
AC类 一体式

备用2
- N14

S202-C25

备用3

| 外接铜排部分示意 |       |  |    |
|----------|-------|--|----|
| 1        | 市电接入  |  | N  |
|          |       |  | PE |
| 2        | 发电机接入 |  | N  |
|          |       |  | PE |

注：ATS引出消防切电信号线用于消防联动模块，切记一定预留消防模块位置

| 项目名称 |  | 配电柜尺寸 |          | W600*H2000*D600 |       |
|------|--|-------|----------|-----------------|-------|
| ①    |  | 名称    | 市电柜一次系统图 | 数量              |       |
| ②    |  | 编码    |          | 第               | 张 共 张 |
| 设计   |  | 标准化   |          | 石家庄流畅电子科技有限公司   |       |
| 制图   |  | 审定    |          |                 |       |
| 校核   |  | 批准    |          |                 |       |
| 工艺   |  | 日期    |          |                 |       |