


- 市电电源指示

发电机电源指示


双电源合闸指示

市电接入

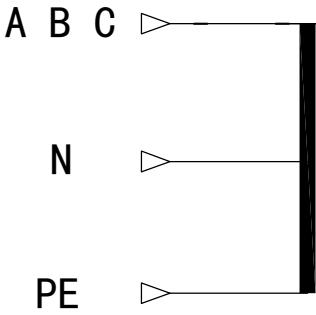

常用

发电机接入

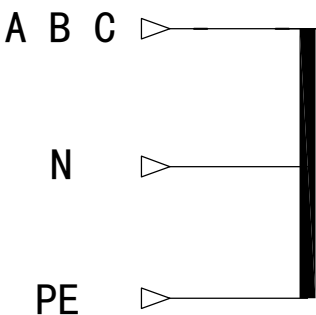

备用

CDQ1s-250/4 250A

CDM3-250S/4300A 250A
+0F/SD/SDE/SDV+MX分励
/DC24V+相间隔板



250/5

DZ47s C型 4P 63A

iPRU 65 4P AC350V

- N1

DZ47s C型 3P 63A

1#UPS输入
- N2

DZ47s C型 3P 63A

2#UPS输入
- N3

DZ47s C型 3P 63A

精密空调1
- N4

DZ47s C型 3P 63A

精密空调2
- N5

DZ47s C型 2P 16A

照明
- N6

DZ47s C型 2P 16A

应急照明
- N7

DZ47s C型 3P 63A

UPS备用
- N8

DZ47s C型 3P 63A

新风机
- N9

DZ47s C型 3P 63A

排烟风机
- N10

iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

墙面插座1
- N11

iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

墙面插座2
- N12

iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

备用1
- N13

iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

备用2
- N14

DZ47s C型 2P 25A

备用3

注：ATS引出消防切电信号线用于消防联动模块，切记一定预留消防模块位置

外接铜排部分示意			
1	市电接入		N
			PE
2	发电机接入		N
			PE

项目名称		配电柜尺寸		W600*H2000*D600	
①		名称	市电柜一次系统图	数量	
②					
③		编码			第 张 共 张
设计	标准化				
制图	审定				
校核	批准				
工艺	日期				
石家庄流畅电子科技有限公司					