


- 市电电源指示

发电机电源指示


双电源合闸指示

市电接入

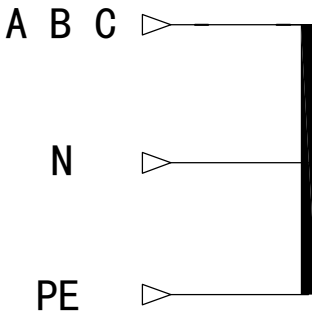

常用

发电机接入

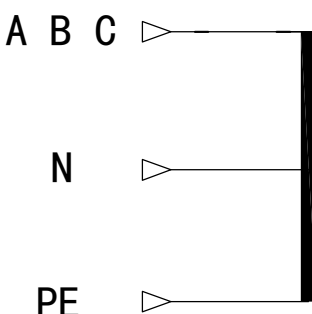

备用

NH40-250/4SZ III

NXM-250S/4300B 250A
+OF/SD/SDE/SDV+MX分励
/DC24V+相间隔板



250/5

NXB-63 4P C63

iPRU 65 4P AC350V

- N1NXB-63 3P C63

N2NXB-63 3P C63

N3NXB-63 3P C63

N4NXB-63 3P C63

N5NXB-63 2P C16

N6NXB-63 2P C16

N7NXB-63 3P C63

N8NXB-63 3P C63

N9NXB-63 3P C63

N10iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

N11iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

N12iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

N13iDPNa Vigi+ELE C16A
AC类 一体式

N14NXB-63 2P C25
- 1#UPS输入

2#UPS输入

精密空调1

精密空调2

照明

应急照明

UPS备用

新风机

排烟风机

墙面插座1

墙面插座2

备用1

备用2

备用3

外接铜排部分示意			
1	市电接入		N
			PE
2	发电机接入		N
			PE

注：ATS引出消防切电信号线用于消防联动模块，切记一定预留消防模块位置

项目名称				配电柜尺寸		W600*H2000*D600	
①				名称	市电柜 一次系统图	数量	
②							
③				编码		第	张 共 张
设 计		标准化					
制 图		审 定					
校 核		批 准					
工 艺		日 期					
				石家庄流畅电子科技有限公司			